

Hadsund Fjernvarme a.m.b.a.

Fjernvarmedeklaration 2025


Data fra 2025

Energi brugt per leveret varme: 0,99


Vedvarende energi



Rangering - CO₂ udledning

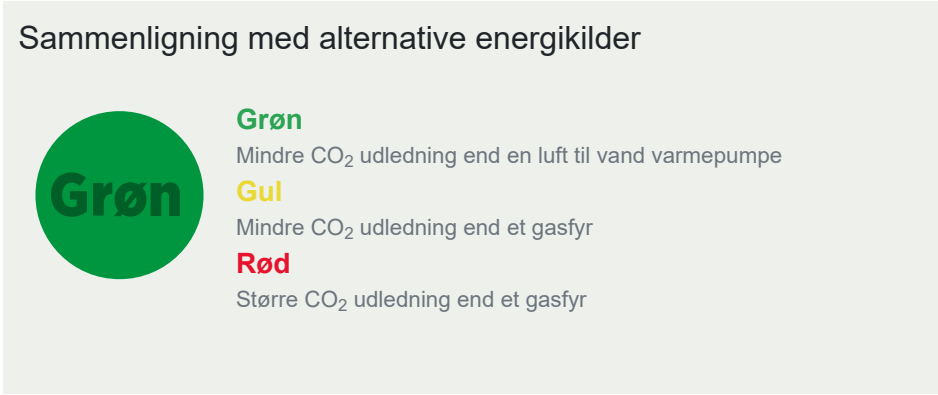

Brændselsfordeling i procent (100% i alt)

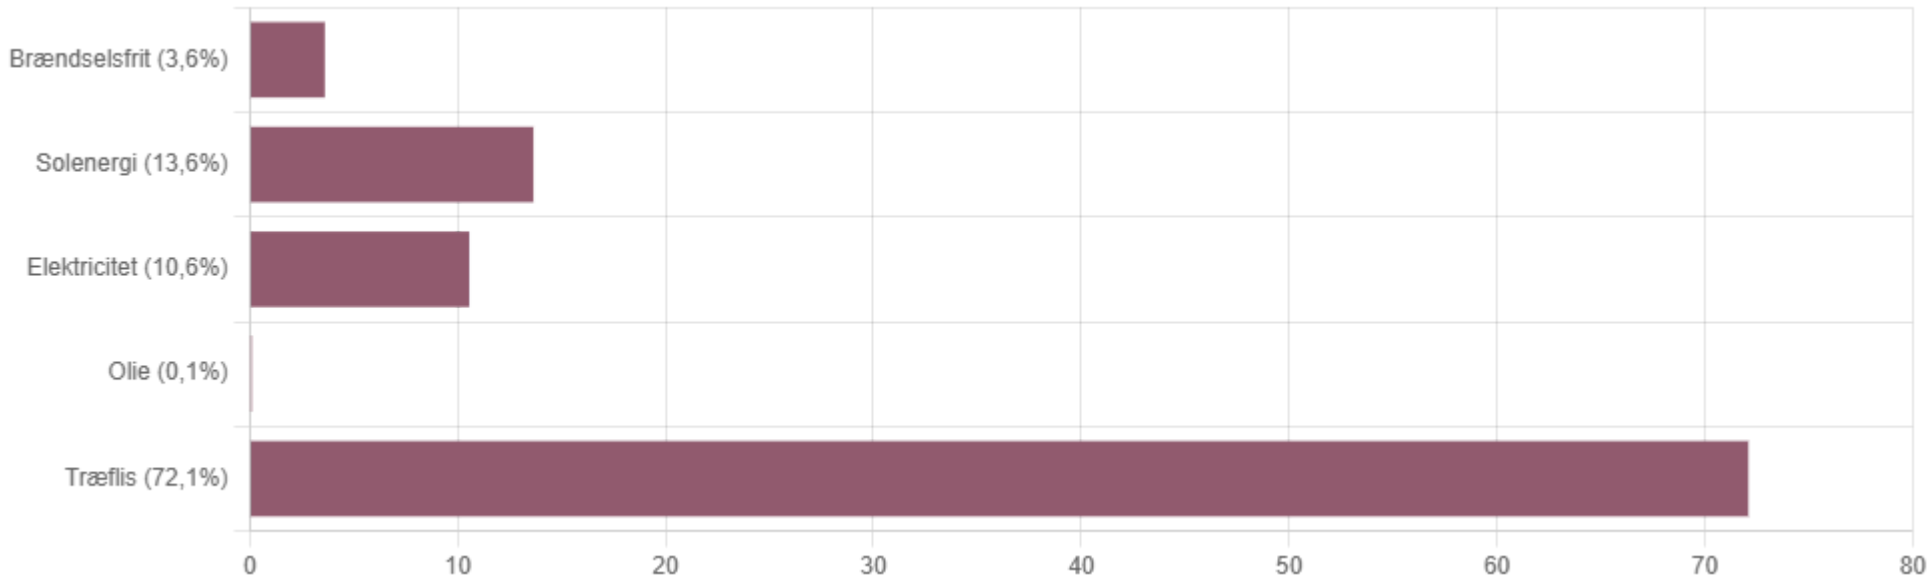

Miljødekларation

Emissioner til luft	Fjernvarme pr. GJ		Fjernvarme pr. kWh	
CO ₂ (Kuldioxid - drivhusgas)	3,4	kg/GJ	12,1	g/kWh
CH ₄ (Metan - drivhusgas)	11,0	g/GJ	39,6	mg/kWh
N ₂ O (Lattergas - drivhusgas)	3,5	g/GJ	12,6	mg/kWh
Drivhusgasser i alt (CO ₂ -ækvivalenter)	4,6	kg/GJ	16,5	g/kWh
SO ₂ (Svovldioxid)	10,1	g/GJ	36,4	mg/kWh
NO _x (Kvælstofilter)	82,1	g/GJ	295,6	mg/kWh
CO (Kulilte)	208,3	g/GJ	749,9	mg/kWh
NMVOC (Uforbrændte kulbrinter)	7,0	g/GJ	25,2	mg/kWh
Partikler (TSP)	16,6	g/GJ	59,8	mg/kWh

Kontaktoplysninger

Hadsund Fjernvarme a.m.b.a.
CVR: 60567719
Fabriksvej 1 | 9560 Hadsund
+45 98 57 16 32 | bha@hadsundfjernvarme.dk

Fjernvarmedeklarationen har til formål at sikre fjernvarmeselskabets efterlevelse af 'Bekendtgørelse om energivirksomheder og bygningsejeres oplysningsforpligtelser overfor slutkunder om energiforbrug og fakturering m.v.'. Ved eventuelle kraftvarmeanlæg er 200% varmevirkningsgradsmetoden anvendt jf. branchestandarden. Fjernvarmedeklarationen er udarbejdet af Dansk Fjernvarmes Handelsselskab a.m.b.a.